

Разпределение кота ±0.00 М 1:50

Легенда

- Ел. разпределително табло
- Табло автоматична гаражна врата
- Конвенционална пожарозвестителна централа
- Конвенционален топлинен максимален пожарозвестителен детектор
- Конвенционален ръчен пожарозвестител
- Пожарозвестителна сирена, мин. IP44
- Пожарозвестителна сирена с блиц лампа, мин. IP44
- Терминиращ резистор EOL
- Номер на пожарозвестителна линия
- Номер на пожарозвестителен детектор

- ЗАБЕЛЕЖКА:**
1. Пожарозвестителната инсталация да се изпълни с кабел J-Y(L)Y 2x0.75mm² укрепен на пожаробезопасни скоби по металната конструкция.
 2. Ръчните пожарозвестители да се монтират на височина h=1.40m от кота готов под.
 3. Пожарозвестителните сирени да се монтират на височина h=2.00m от кота готов под.
 4. Пожарозвестителните детектори да се монтират на разстояние мин. 0.50m от греди с дълбочина над 0.25m и от осветителни тела и на разстояние 1.00m от климатични и вентилационни съоръжения.

Проверката на всички размери е отговорност на изпълнителя!

ПРОМЯНА	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ПОДПИС

Възложител: ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“


Директор: инж. Николай Желев

Проектант: "ГЛОБАЛ ДИЗАЙН" ЕООД

Управител: арх. Христо Венков

Обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГАРАЖ-НАВЕС В ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ

Местонахождение: приемна зона на МБТ за отпадъци на ОП СПТО, в землището на с. Яна, местност Садината

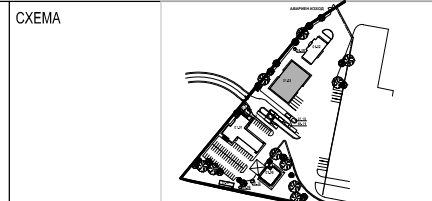

Чертеж: Пожарозвестителна инсталация кота ±0.00

Проектанти			Съгласували		
Длъжност	Име	Подпис	Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Даниела Иванова		Архитектурна	арх. Христо Венков	
			Конструктивна	инж. Димитър Караколев	
			Електро	инж. Даниела Иванова	
			ОВК	инж. Христо Христов	
			ПБ	инж. Антон Ангелов	
Строителен надзор:					

Част: ЕЛ-ПИИ Мащаб: 1:100

Фаза: Работен проект Дата: 09.2017

Чертеж №: 2 Брой чертежи: 2

Сигнатура: ГД/2017_01.03_el-fas-002